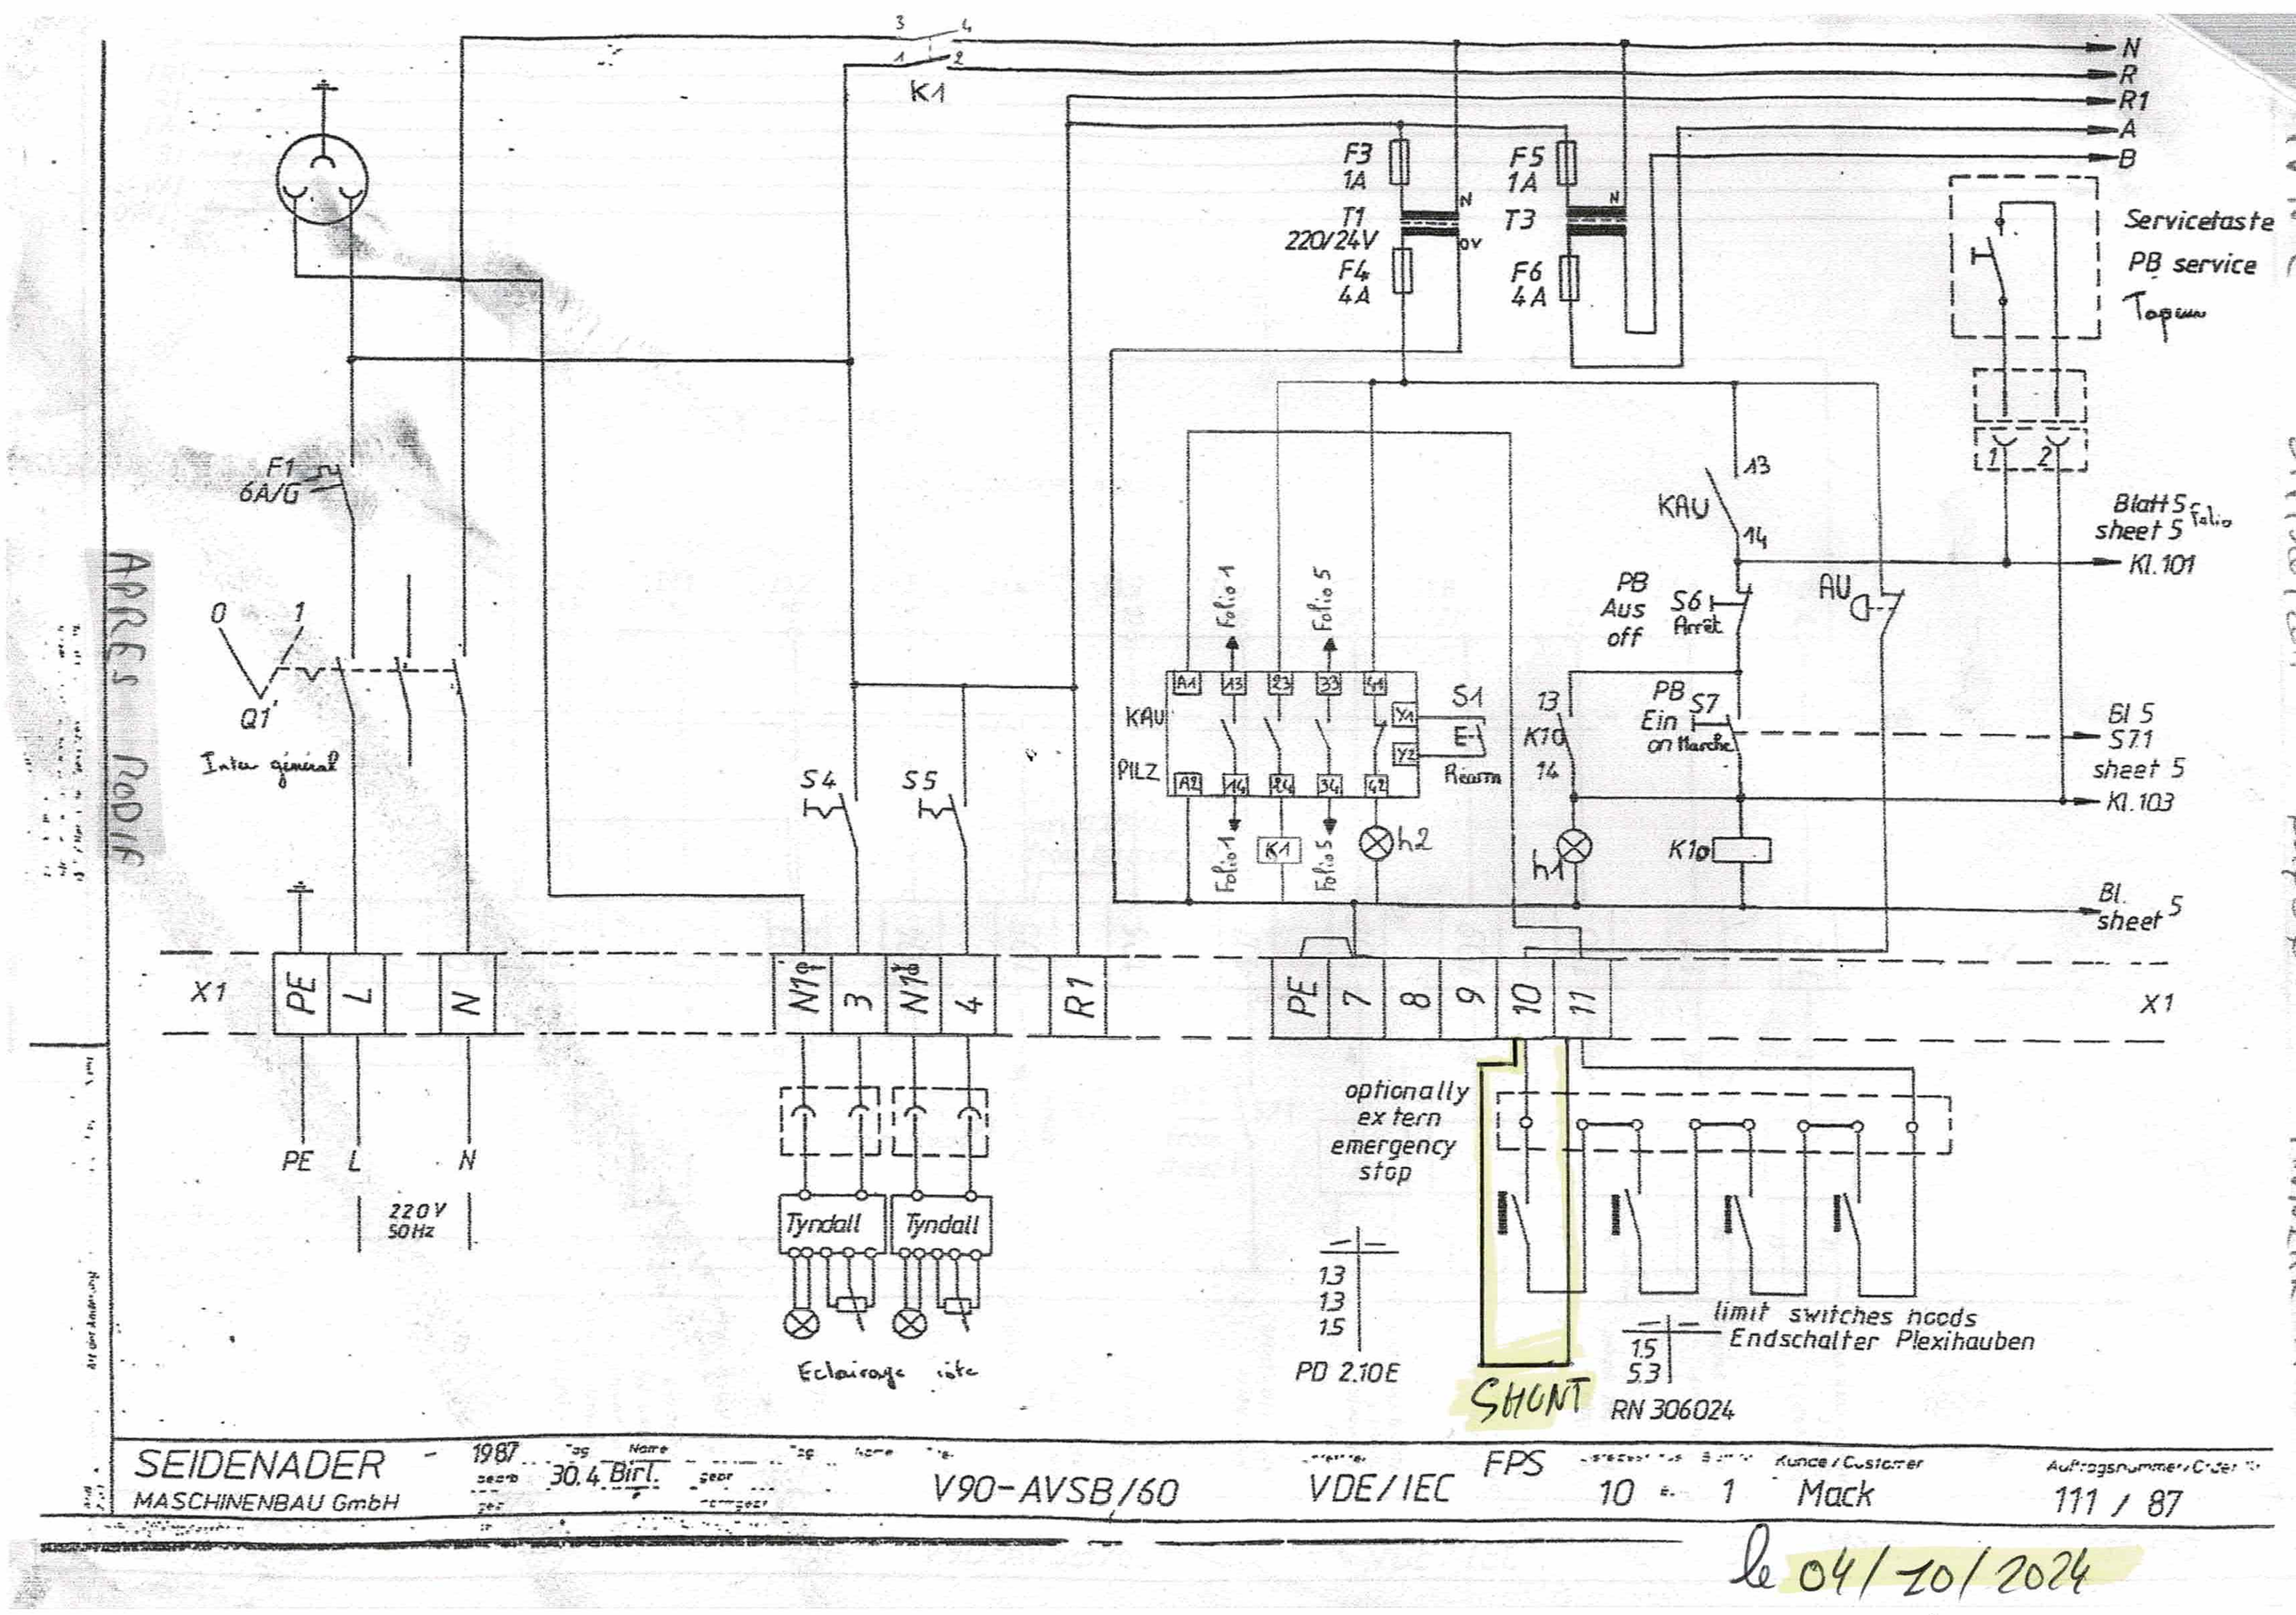
K1
F3 1A
F5 1A
T1 220/24V
T3
F4 4A
F6 4A
N
R
R1
A
B
Servicetaste
PB service
Taster
F1 6A/G
Q1
Interrupteur général
KAU
PB Aus off
S6 Arrêt
AU
Blatt 5 fol.o sheet 5
Kl. 101
S1
Reset
PILZ
PB Ein on Marche
S7
Bl 5 S7.1 sheet 5
Kl. 103
K1o
Bl. sheet 5
S4
S5
h1
h2
X1
PE
L
N
N1
3
4
R1
7
8
9
10
11
220 V 50 Hz
Tyndall
Eclairage tête
optionally extern emergency stop
1.3
1.3
1.5
PD 2.10E
limit switches hoods
Endschalter Plexihauben
1.5
5.3
SHUNT
RN 306024
SEIDENADER MASCHINENBAU GmbH
1987
30.4 Birl.
V90-AVSB/60
VDE/IEC
FPS
10
1
Mack
111 / 87

le 04/10/2024