Sleeveuse

Sleeveuse
Fabricant : Sleever international
Modèle : I30 SL 2V 150
Année : 2005
Dimension : 2650 x 1500 x 2200
Alimentation : 400 V 3-ph / 50 Hz / 4 kW
Pupitre de contrôle : Siemens Simatic OP17

Générateur de vapeur
Fabricant : Ghidini Benvenuto
Modèle : MAXI 60
Dimensions hors-tout (l x p x h) : 1200 x 800 x 1300
Année: 2015

Incoterm : EXW

Possibilité de groupage et sleeve de 2 flacons

Sleeve applicator

Sleeve applicator
Manufacturer: Sleever International
Model: I30 SL 2V 150
Year: 2005
Dimensions: 2650 x 1500 x 2200
Power supply: 400 V 3-phase / 50 Hz / 4 kW
Control panel: Siemens Simatic OP17

Steam generator
Manufacturer: Ghidini Benvenuto
Model: MAXI 60
Overall dimensions (W x D x H): 1200 x 800 x 1300
Year: 2015

Incoterm: EXW

Capable of grouping and applying sleeves to 2 bottles simultaneou



Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55


SIEMENS
SIMATIC OP17
ESC
ACK
SHIFT
INS DEL
HELP
ENTER
IN FUNCTION
OUT OF SERVICE
SLEEVER ligne 14
Format
Cadence
vision
80



Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55




Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55



Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55


SLEEVER INTERNATIONAL®
5, avenue Arago - 91420 Morangis - France
Tél. : 33.01.69.74.75.76 Fax : 33.01.69.74.76.19
SLEEVER INTERNATIONAL
EN
ANNEE DE FABRICATION : 2005
MODELE : POWERSLEEVE
N° MACHINE : 04/05-0232
N° DE DOSSIER : PWSL 0232
TENSION RESEAU : 3x400 V
FREQUENCE : 50 HZ
TENSION DE TELECOMMANDE : 24 VDC
PUISSANCE INSTALLEE : 4 KW

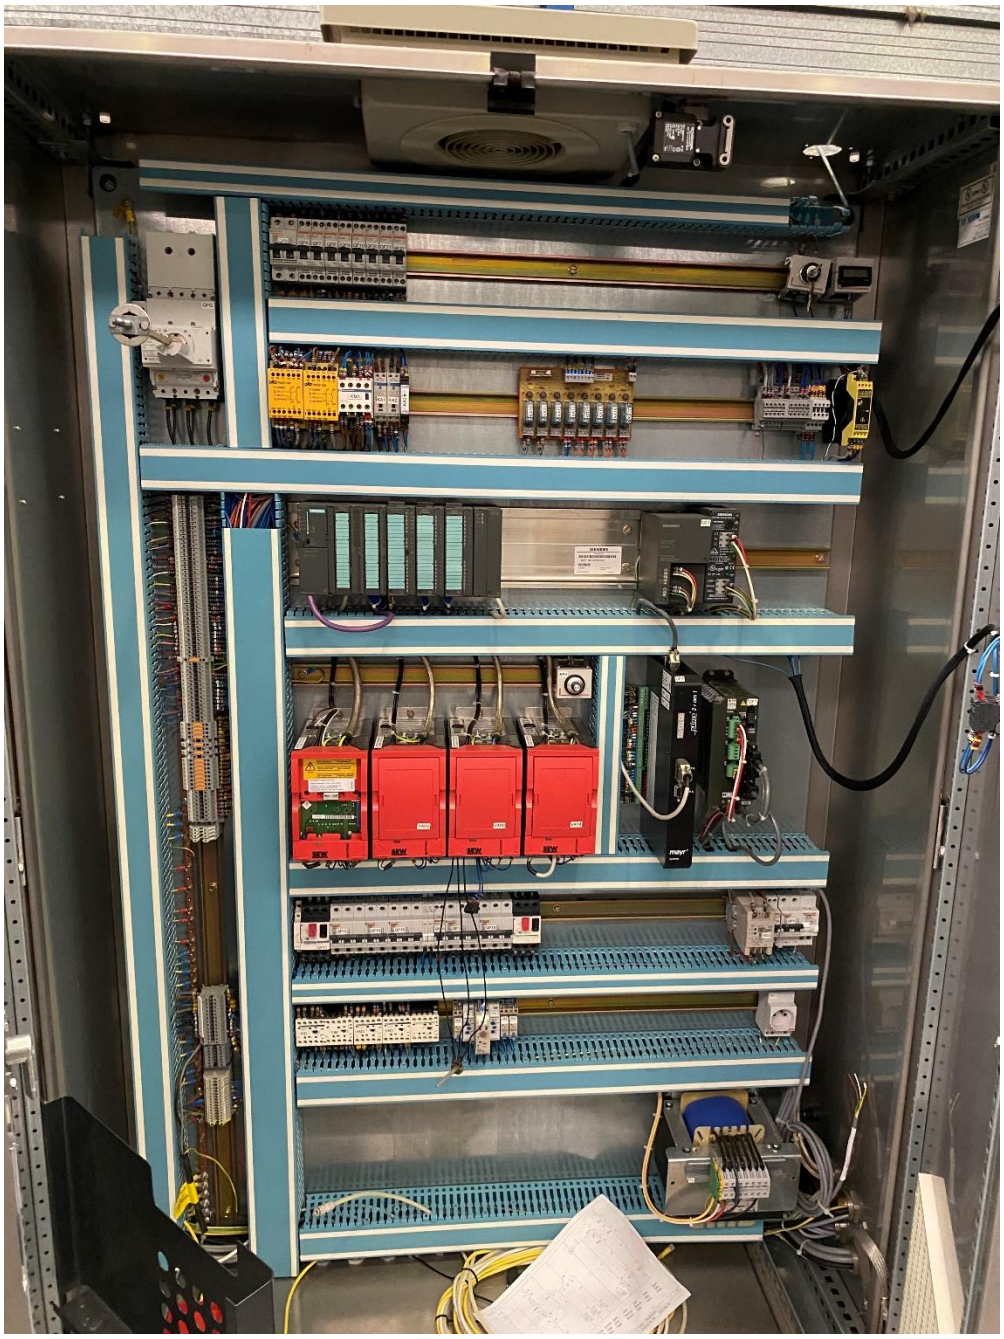

Ingecentre SAS
160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France
Téléphone : +33 2 38 76 92 55


CE
KARLVILLE
DEVELOPMENT GROUP
CONSTRUCTEUR
SCHEIDEGGER
TECHNOLOGY
69120 VAULX EN VELIN - FRANCE
Tél. 33(0)4.72.81.29.29 Fax. 33(0)4.72.81.29.28
MODELE: STEAMER
N° AF 674
ANNEE : 09 / 2010
Puissance de l'équipement sous pression / Power : 60 KW
Tension d'alimentation / Voltage : 400
Groupe de fluide / Fluid group (97 / 23 / CE) : GAZ GROUPE 2
Catégorie / Category : 2
Volume de l'enceinte / Volume : 55 L
Pressure : 7 BAR
Pression de début de déclenchement du dispositif de sécurité / Safety device set pressure : 9,5 BAR PSI
Pression d'épreuve / Test pressure : 17,99 BAR / PSI
Date of hydraulic test : 11/05/2015